


## 二次審査ヒアリング 会場レイアウト

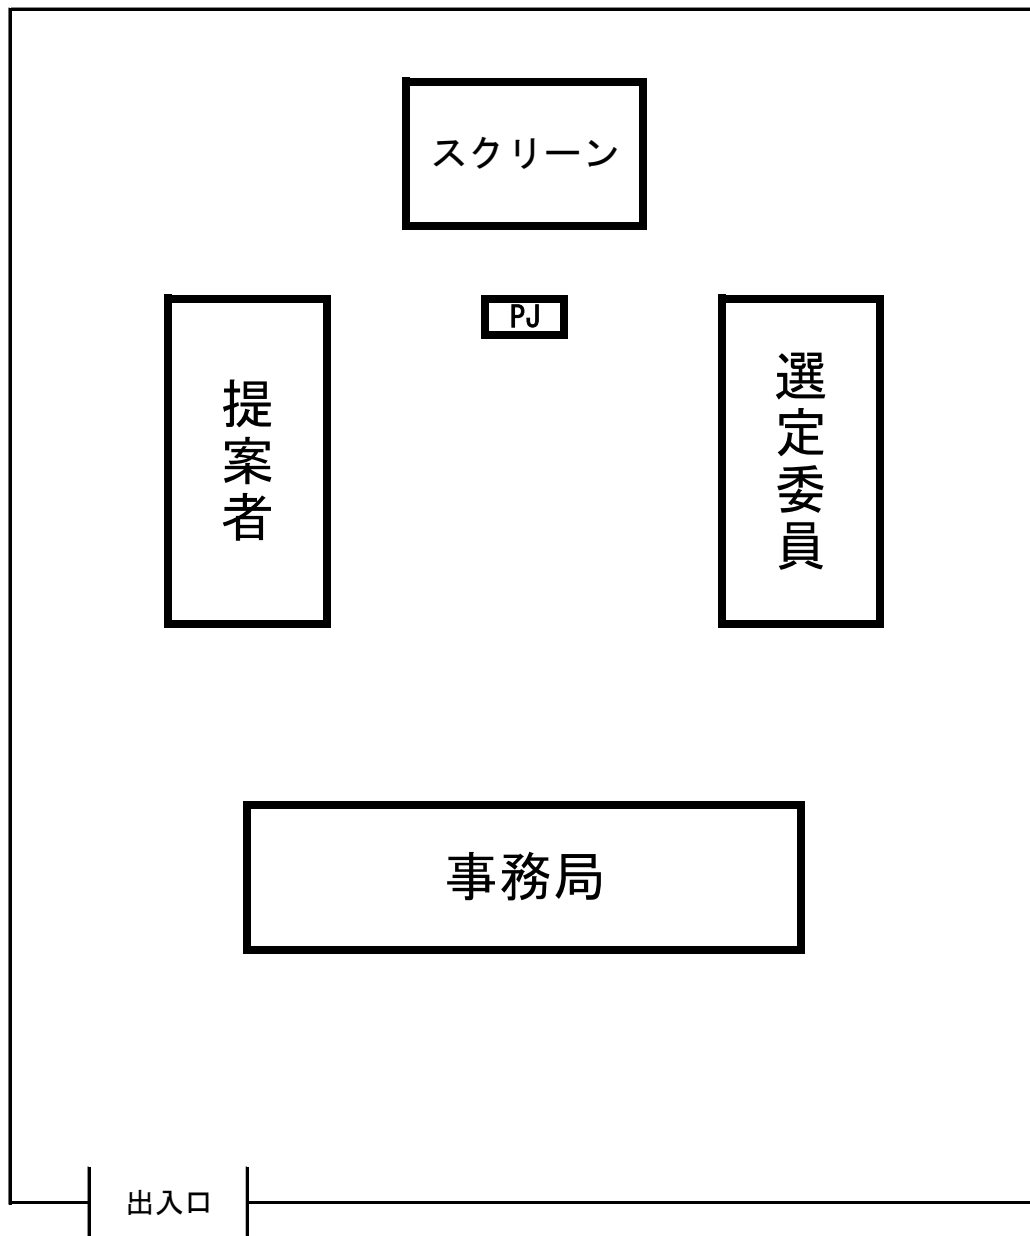

- ・ ヒアリング持ち時間  
40分間（説明20分、質疑20分）  
ヒアリング実施要領を確認ください
- ・ ヒアリング会場  
管理棟3階 大研修室  
ヒアリング実施要領を確認ください
- ・ スクリーンサイズ  
縦2570cm、横3460cm
- ・ プロジェクター仕様  
EPSON EB-2142W  
縦横比 16 : 10  
接続 HDMI